


长春侧：长琿城际敦安24号箱变长春侧方向电缆1米处为分界点，分界点琿春方向电力及变电设备归延吉西运行工区管辖。
琿春侧：长琿城际477KM。
管内设备：箱变90台、电源线7条、10KV配电所6个、通信信号所4个、站房所4（11）个、牵引AT及分区所14个。

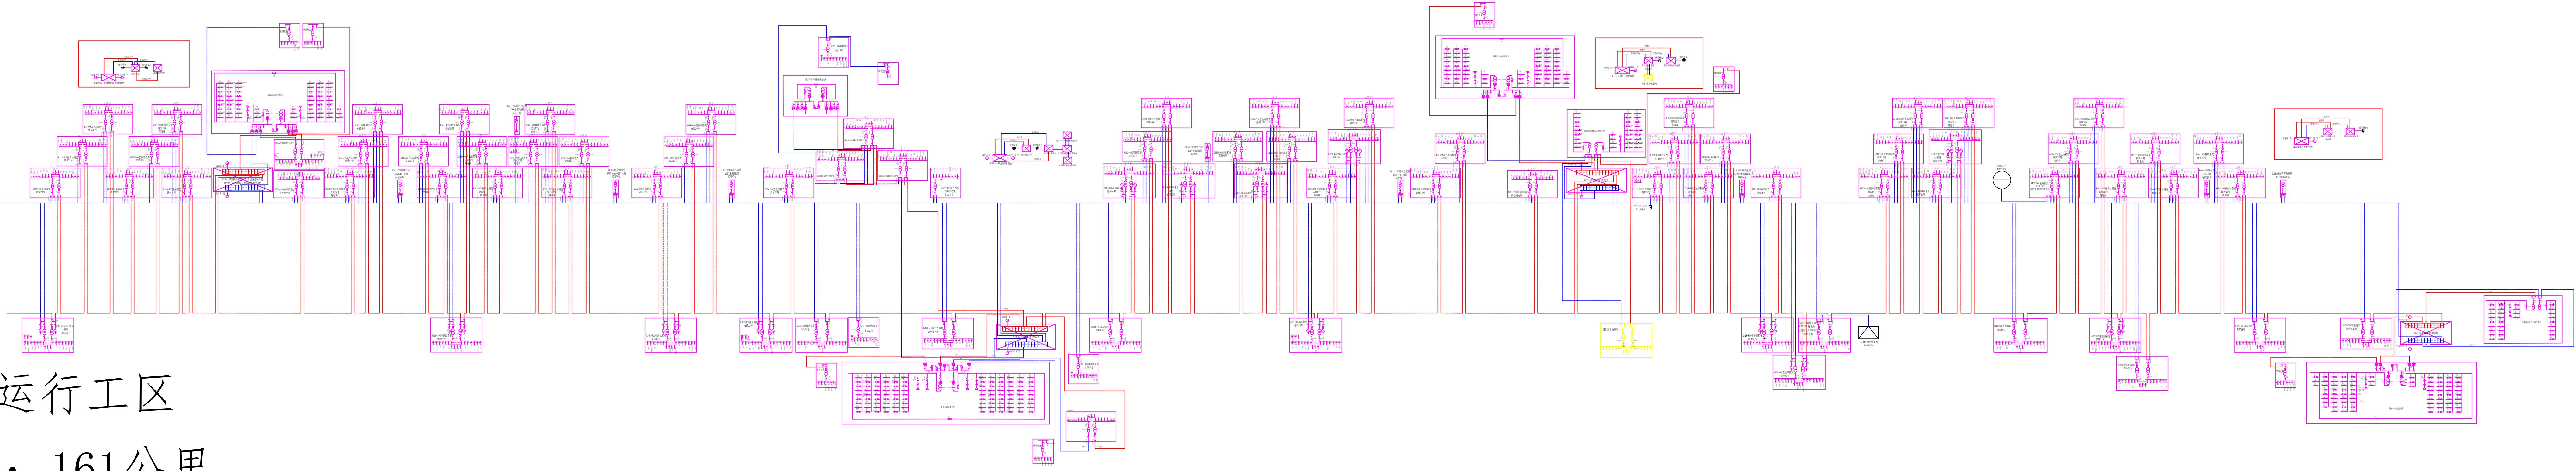

延吉西运行工区

运营里程：161公里