


长春侧：长琿城际K39+900公里箱变长春方向电缆1米处为分界点，
分界点琿春方向电力及变电设备归吉林电力工区管辖。
琿春侧：长琿城际威敦1号箱变长春侧方向电缆1米处为分界点。
管内设备：箱变77（82）台、电源线7（9）条、10KV配电所3个、
通信信号所5个、站房所4（5）个、牵引AT及分区所16（15）个。

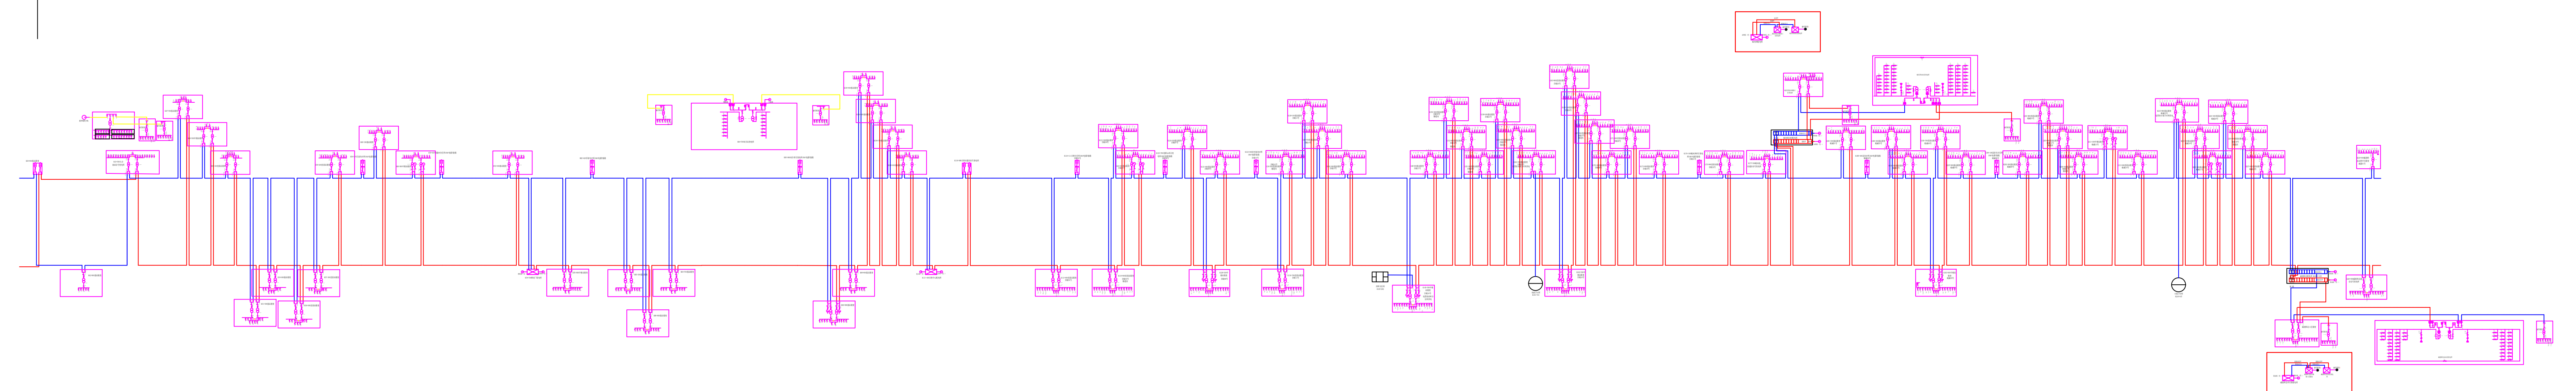

吉林运行工区
运营里程：192公里